


Wasserflüsse («worst case»)

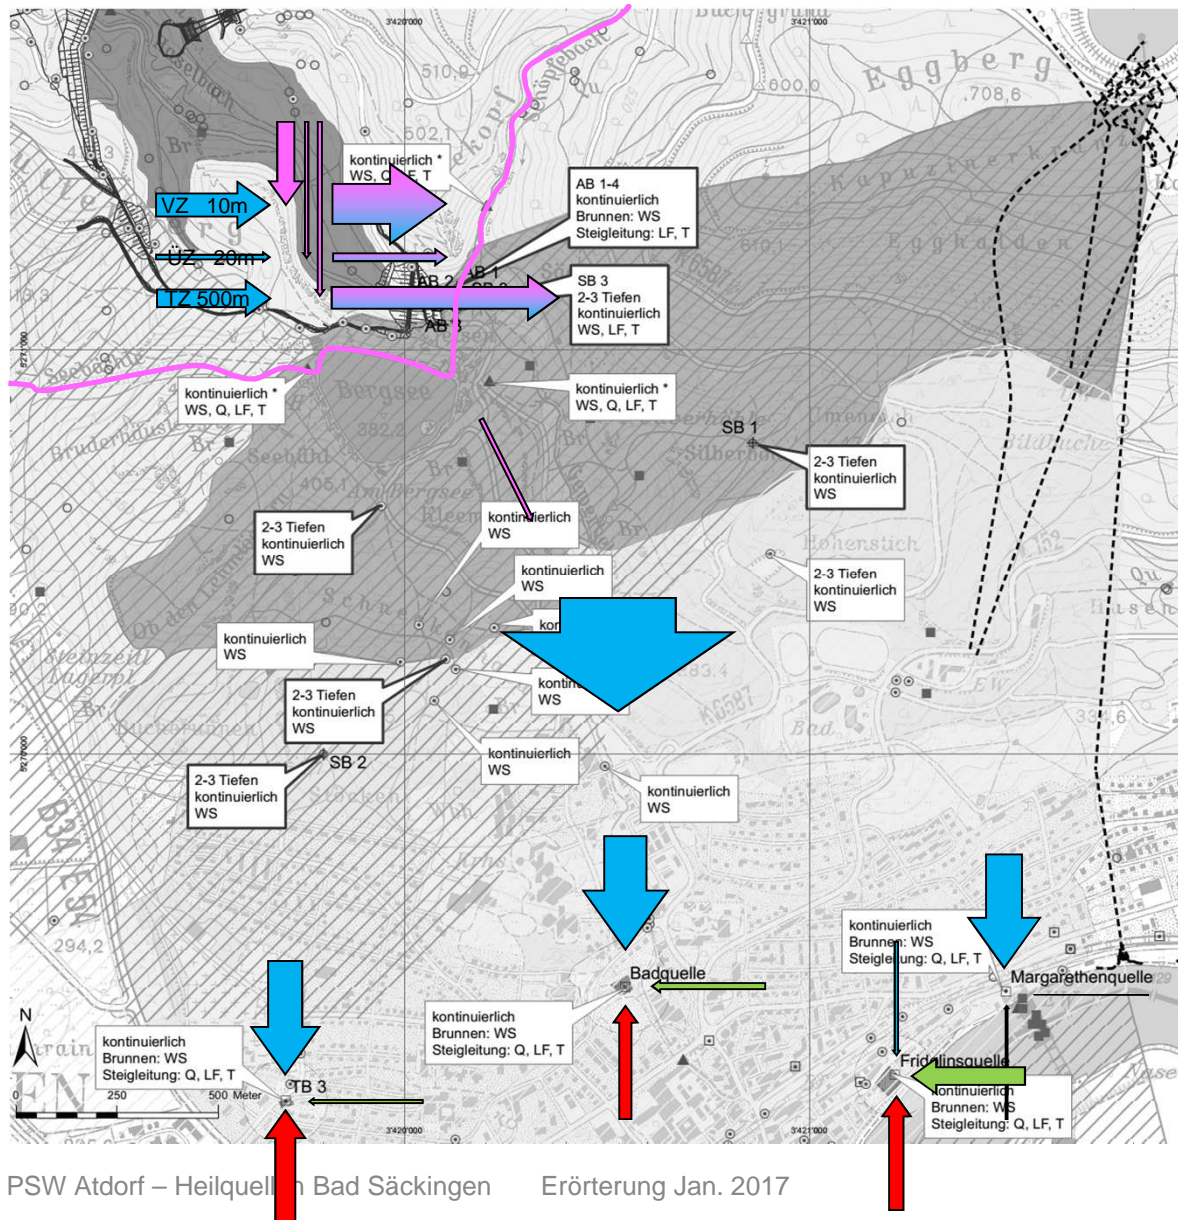

PSW Atdorf – Heilquellen in Bad Säckingen Erörterung Jan. 2017

Randbedingungen

- Maximaler Einstau Haselbecken
- Unterströmung Gewässergürtel entlang Tiefenzone
- durchlässige Störung in Tiefenzone
- Tiefdruckzone Granit reicht in angrenzenden Gneis hinein (B6)
- Zusätzlicher Abfluss zu Heilquellen von 0,1 L/s
3% Jungwasser, gesamt
9% Jungwasser Badquelle